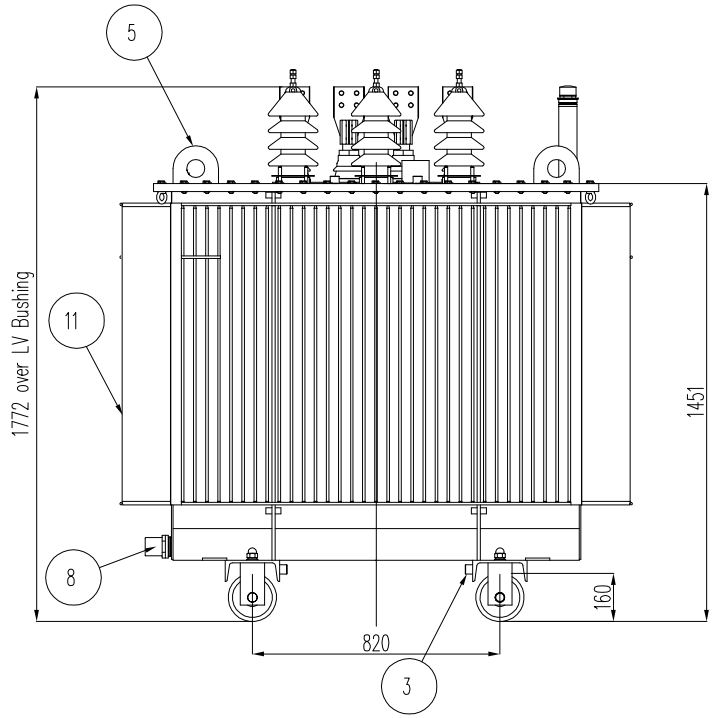

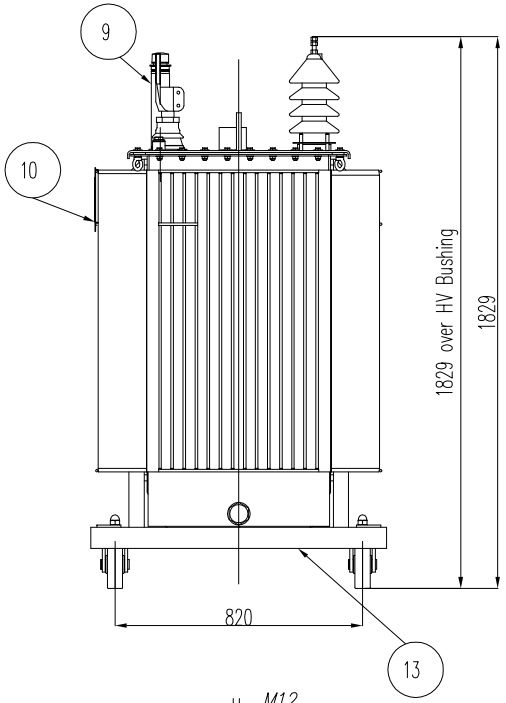

POPIS		
1	–	VÍKO
2	–	UZEMŇOVACÍ SVORKA M12x25 (VÍKO)
3	–	UZEMŇOVACÍ SVORKA M12x25 (NÁDOBA)
4	–	VN PRŮCHODKY – 24–250/T.2 PREIS
5	–	ZDVIHACÍ OKA
6	–	NN PRŮCHODKY – 1kV/3150 EN 50386
7	–	PŘEPOJOVAČ ODBOČEK
8	–	VYPOUŠTĚC OLEJOVÝ VENTIL
9	–	PLNÍCÍ HRDLO
10	–	VÝKONOVÝ ŠTÍTEK
11	–	NÁDOBA
12	–	TEPLOMĚROVÁ JÍMKA
13	–	PODVOZEK



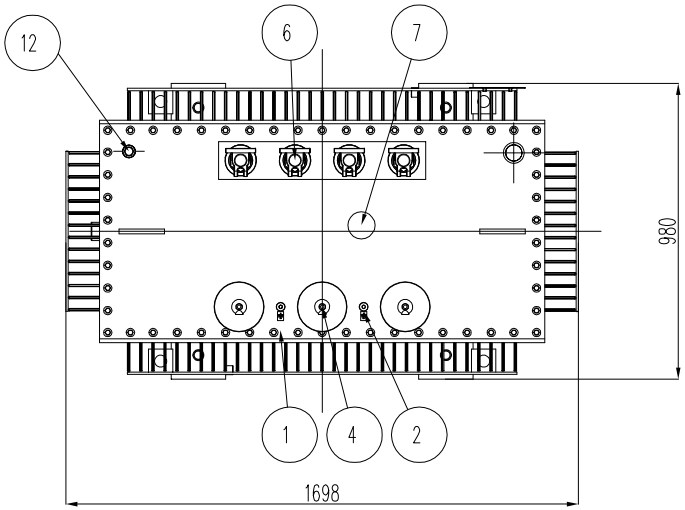





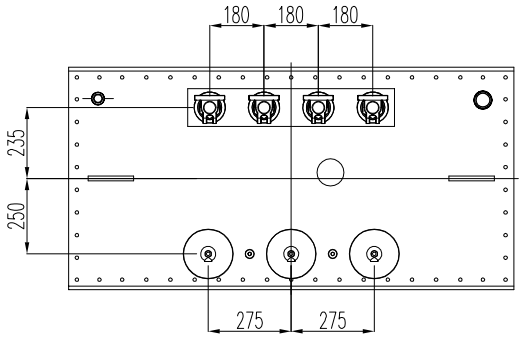

ORIENTAČNÍ HMOTNOST OLEJE (kg)	ORIENTAČNÍ HMOTNOST JÁDRA (kg)	ORIENTAČNÍ CELKOVÁ HMOTNOST (kg)	IZOLAČNÍ HLADINY VN
611	2111	3271	LI125(150)/AC 50

Power-Energo
partner ve výkonu

vypracoval:	Erik Bóna	datum:	16.11.2017
měřítko:		formát:	

název: Olejový transformátor 1250 kVA - 22000/400V-ECO

výkres č.:

název výkresu: